


УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.11.17-20)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0
1	XI/17	А станц	Ц-4519	2.8	0	0	0.16	0.121	6.73														0.266	0	0	0	0	0	
2	XI/18	А станц	Ц-4533	4.9	1	0	0.18	0.123	6.92														0.284	0	0	0	0	0	
3	XI/19	А станц	Ц-4591	2.1	0	0	0.15	0.122	6.76														0.213	1	0	0	0	0	
4	XI/20	А станц	Ц-4646	7.71	0	0	0.21	0.122	6.72														0.266	0	0	0	0	0	
5	XI/17	Б станц	Ц-4520	4.2	0	0	0.22	0.468	6.92		3.42	48.09	12.4										0.284	1	0	0	0	0	
6	XI/18	Б станц	Ц-4567	2.1	0	0	0.12	0.465	6.8		3.38	50.01	10.7										0.284	0	0	0	0	0	
7	XI/19	Б станц	Ц-4608	8.4	1	0	0.83	0.448	7		3.24	50.7	8.63										0.284	1	0	0	0	0	
8	XI/20	Б станц	Ц-4642	2.8	0	0	0.3	0.431	6.5		3.31	53.06	8.05										0.284	0	0	0	0	0	
9	XI/17	В станц	Ц-4524	2.8	0	0	0.12	0.081	6.6														0.266	0	0	0	0	0	
10	XI/18	В станц	Ц-4581	0.7	0	0	0.1	0.643	6.97														0.284	1	0	0	0	0	
11	XI/19	В станц	Ц-4612	2.1	0	0	0.34	0.64	6.89														0.284	1	0	0	0	0	
12	XI/20	В станц	Ц-4645	3.5	0	0	0.16	0.646	6.81														0.284	0	0	0	0	0	
13	XI/17	Завсар УС	Ц-4518	5.6	0	0	0.3	0.080	6.59														0.284	0	0	0	0	0	
14	XI/18	Завсар УС	Ц-4535	4.9	1	0	0.2	0.081	6.74														0.284	0	0	0	0	0	
15	XI/19	Завсар УС	Ц-4592	4.9	0	0	0.18	0.08	6.69														0.284	1	0	0	0	0	
16	XI/20	Завсар УС	Ц-4647	7.71	0	0	0.21	0.08	6.58														0.284	0	0	0	0	0	
17	XI/17	Яармаг станц	Ц-4521	1.4	1	0	0.17	0.128	6.63														0.284	0	0	0	0	0	

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булинггар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммон, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгын тоо	Гэдэсний бүлгийн нан	Эмгэгтөрөгч нянгын тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0
18	XI/18	Яармаг станц	Ц-4568	4.9	0	0	0.2	0.137	6.72														0.302	0	0	0	0	0	
19	XI/19	Яармаг станц	Ц-4609	2.8	0	0	0.16	0.129	6.66														0.284	1	0	0	0	0	
20	XI/20	Яармаг станц	Ц-4643	3.5	0	0	0.16	0.126	6.51														0.284	1	0	0	0	0	
21	XI/17	Буянт-Ухаа станц	Ц-4522	4.9	0	0	0.22	0.139	7.04														0.284	0	0	0	0	0	
22	XI/18	Буянт-Ухаа станц	Ц-4580	2.1	0	0	0.23	0.136	6.98														0.284	1	0	0	0	0	
23	XI/19	Буянт-Ухаа станц	Ц-4610	4.2	0	0	0.22	0.14	6.95														0.284	2	0	0	0	0	
24	XI/20	Буянт-Ухаа станц	Ц-4644	4.9	0	0	0.21	0.141	6.83														0.302	0	0	0	0	0	
25	XI/17	Гачуурт станц	Ц-4516	7.7	0	0	0.2	0.127	6.78														0.284	0	0	0	0	0	
26	XI/18	Гачуурт станц	Ц-4536	7.7	0	0	0.2	0.123	6.87														0.284	0	0	0	0	0	
27	XI/19	Гачуурт станц	Ц-4593	4.9	0	0	0.27	0.123	6.77														0.284	0	0	0	0	0	
28	XI/20	Гачуурт станц	Ц-4648	3.5	0	0	0.23	0.126	6.64														0.284	1	0	0	0	0	

ХЯНАСАН:ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН

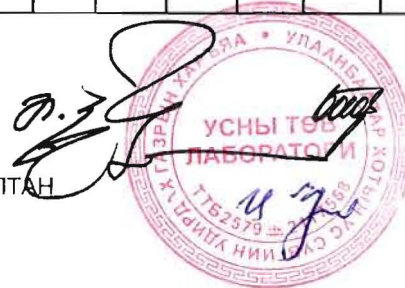

Ц.БОЛОРМАА
 Р.ЛХАГВАДОРЖ
 Ц.УДВАЛ